



Kartdokumentasjon Sømnesøya

B-stasjoner:

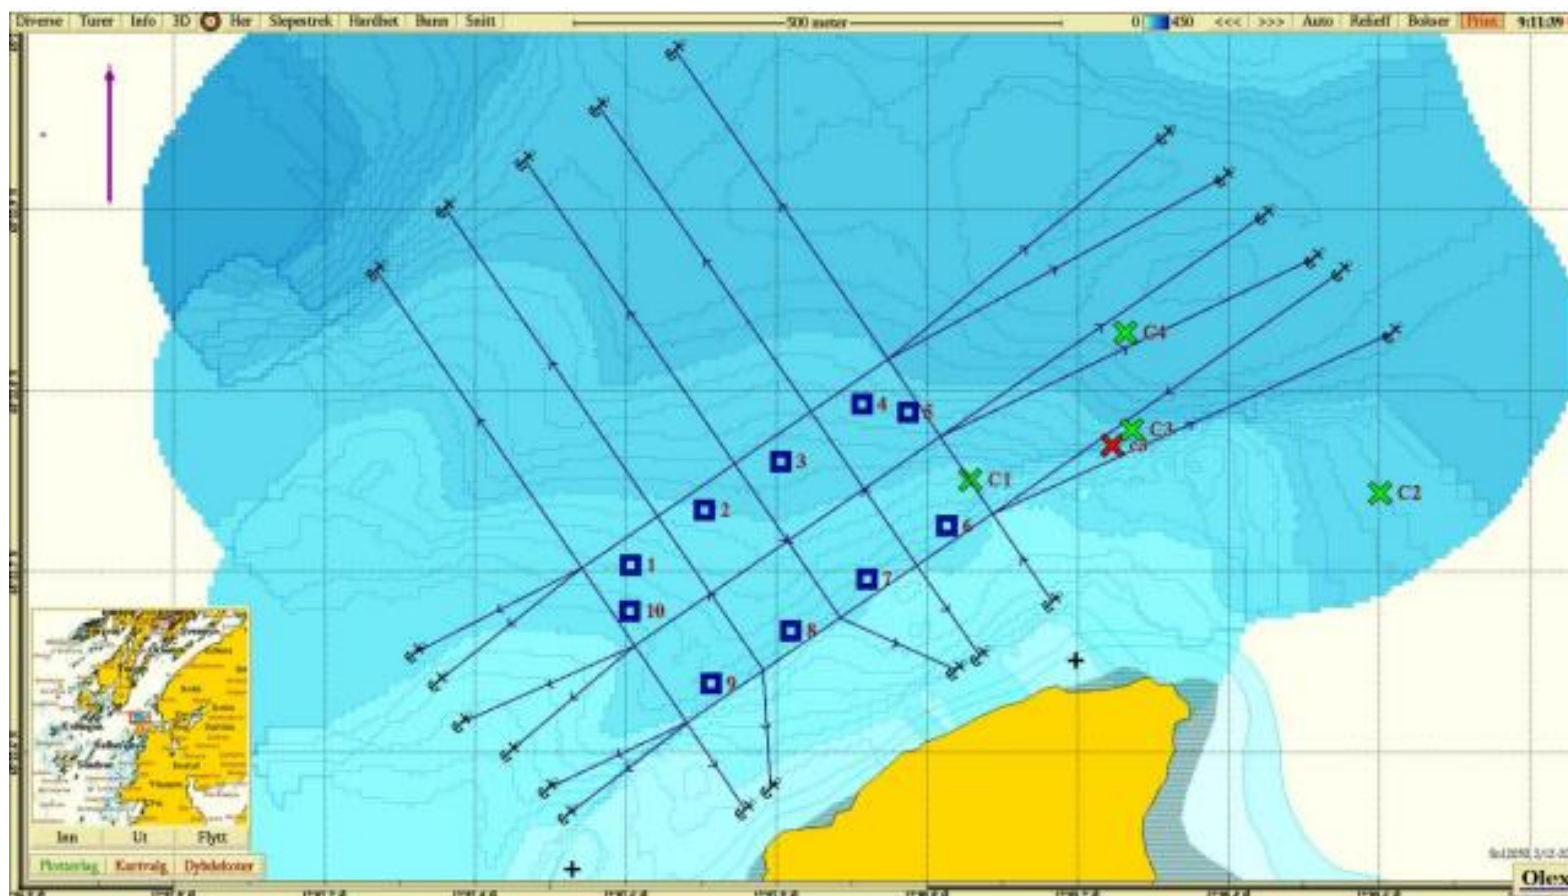

Figur 4: Anleggsplassering og fortøyningslinjer og prøvestasjoner for B-undersøkelsen og C-undersøkelsen innerste stasjoner. Røde kryss viser mislykkede prøvestasjoner. Målestokk vises øverst i kartet. Kilde: Olex.

C-stasjoner

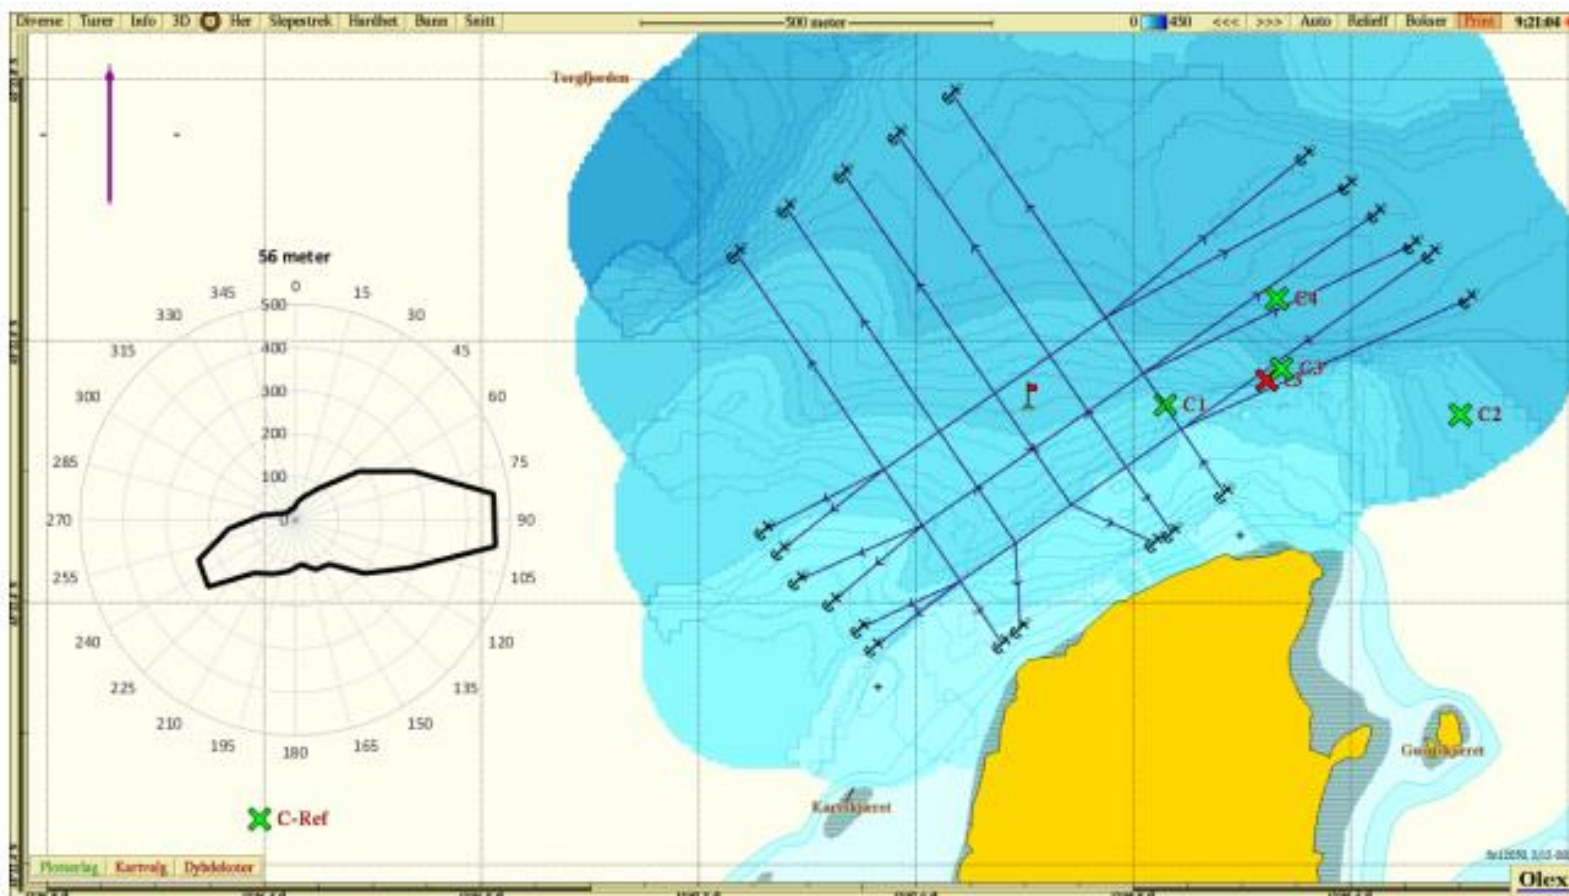

Figur 2: Planlagt anleggs plassering og strømforhold (relativ vannfluks i %). Kartet angir hvordan anlegget er plassert og prøvetaksstasjoner. Røde kryss viser mislykkede prøvestasjoner. Spredningsstrøm er målt ved 56 m, og rødt flagg viser plassering av strømmåler. Kilde: Olex.